

KAKOVOST PITNE VODE V LETU 2018

Osnovna naloga družbe Kostak, ki upravlja javne vodovode na območju občin Krško in Kostanjevica na Krki, je oskrba uporabnikov s kakovostno pitno vodo v zadostnih količinah.

Nadzor kakovosti pitne vode

Izvajamo ga na celotnem vodovodnem omrežju – od zajetja do pipe uporabnika, in sicer na treh ravneh:

- notranji nadzor vsodelovanju z Nacionalnim laboratorijem za zdravje, okolje in hrano (NLZOH), enota Novo mesto,
- državni monitoring pitne vode,
- lastni nadzor, ki ga strokovno izvajamo v Kostaku.

Notranji nadzor

Na vodovodnih sistemih smo v letu 2018 odvzeli 388 vzorcev vode na različnih odvzemnih mestih.

Z osnovnimi mikrobiološkimi preiskavami smo ugotavljali prisotnost mikroorganizmov. Neskladja so se pojavila v dveh odstotkih oziroma osmih vzorcih vode. Večinoma je šlo za bakterije, ki neposredno ne ogrožajo zdravja ljudi, pojavljale pa so se tudi zaradi neustrezne interne instalacije.


Fizikalno-kemijske preiskave so zajemale preverjanje osnovnih parametrov (amonij, barvo, motnost, pH vrednost, vonj ter okus). Rezultati vseh vzorcev so bili ustrezni.

kostak
vztrajnost za
prihodnost


Voda iz javnih vodovodov je
zdravstveno ustrezna, zato naj bo
voda iz pipe vaša prva izbira.

SKUPAJ ZA BOLJŠO DRUŽBO
**Voda
iz pipe**
SLOVENSKA KOMUNALNA PODJETJA

Senovo-Brestanica




Veliki Trn





Raka




Kostanjevica




Javorovica

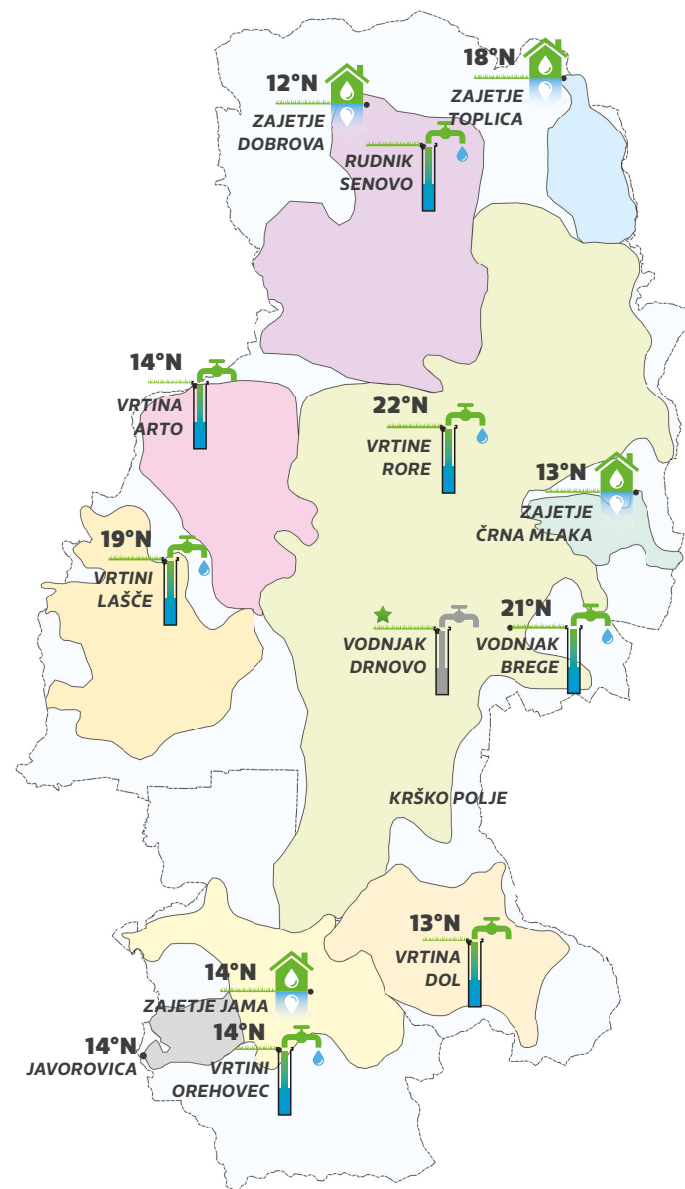


Koprivnica



Dolenja vas



Krško



Podbočje



Legenda

ZAJETJE
objekt, v katerega
voda prosto priteka

VRTINA
objekt, iz katerega
se črpa pitna voda

14°N TRDOTA VODE
je izražena v
nemških stopinjah

VODNI VIR
DRNOVO
ni v uporabi

% USTREZNOSTI
MIKROBIOLOŠKIH
ANALIZ

% USTREZNOSTI
KEMIJSKIH
ANALIZ

NAČRT OBVEŠČANJA UPORABNIKOV PITNE VODE ZA LETO 2019

S ciljem dobrega sodelovanja med uporabniki in izvajalcem javne službe ter skladno s Pravilnikom o pitni vodi in priporočili Nacionalnega inštituta za javno zdravje vas seznanjamo o NAČINI in rokih OBVEŠČANJA glede kakovosti in motenj pri oskrbi s pitno vodo na javnih vodovodnih sistemih v letu 2019.

Priporočamo vam, da informacije, pomembne za varno oskrbo s pitno vodo, poiščete tudi na spletnih straneh Nacionalnega inštituta za javno zdravje www.nijz.si v rubriki Področja dela/ Moje okolje/Pitna voda.

Prijavite se na SMS obveščanje

Vsi, ki se želite vključiti v sistem obveščanja, izpolnite elektronsko prijavo na spletni strani www.kostak.si.

SMS

Izpiranje vodovodnega omrežja

V času počitnic, praznikov in po daljših odsotnostih je poraba pitne vode v objektih zmanjšana ali prekinjena, zato priporočamo intenzivno izpiranje vodovodnega omrežja.

Za vsa dodatna pojasnila in pomoč pri izvajanju omenjenih aktivnosti smo dosegljivi na 07 48 17 224.

Kaj storiti, če dvomite v kakovost pitne vode?

Pokličite na 48 17 224 ali pišite na e-naslov kostak@kostak.si.

Poskrbimo za zaščito vodomerov

V zimskem času preverite vodovodne napeljave in jih ustrezno zaščitite. S tem preprečite poškodbe na vodomeru in posledično puščanje vode.

V kolikor na vodomeru zaznate kakršno koli napako, nas obvestite na 07 48 17 225 v rednem delovnem času ali izven delovnega časa na 051 686 301.

	VZROK ZA OBVEŠČANJE	ČAS OBVEŠČANJA	NAČIN OBVEŠČANJA
KAKOVOST PITNE VODE	Vzrok neskladnosti pitne vode v hišnem vodovodnem omrežju uporabnika	Od začetka veljavnosti ukrepa, a najkasneje v sedmih dneh	1. Pisno obvestilo v poštni nabiralnik 2. Obvestilo na oglasni deski (večstanovanjski objekt) 3. Elektronska pošta ali obvestilo po telefonu (klic, SMS obveščanje)
	Omejitev ali prepoved uporabe pitne vode	Od začetka veljavnosti ukrepa, a najkasneje v 2 urah (obvešča se vsak dan do preklica), po 14 dneh pa le enkrat na teden	1. Radio Krka 2. Spletne strani: www.kostak.si ; www.facebook.com/kostak.si/ ; www.eposavje.com ; www.posavskiobzornik.si ; ansat-tv.si ; www.krsko.si ; www.kostanjevica.si 3. SMS obveščanje 4. Regijski center za obveščanje 5. Osebno obvestilo v primeru manjšega števila objektov
		Na začetku in ob preklicu veljavnosti ukrepa, a najkasneje v 24 urah	1. Aplikacija http://www.npv.si/ (obveščanje NIJZ, ZIRS, NLZOH)
	Izvajanje ukrepov za odpravo vzrokov neskladnosti	Od začetka veljavnosti ukrepa, a najkasneje v 1 dnevno	1. Radio Krka 2. Spletne strani: www.kostak.si ; www.facebook.com/kostak.si/ ; www.eposavje.com ; www.posavskiobzornik.si ; ansat-tv.si ; www.krsko.si ; www.kostanjevica.si 3. SMS obveščanje 4. Regijski center za obveščanje
	Obveščanje v primeru dovoljenja za odstopanje, ki ga izda ministrstvo, pristojno za zdravje	Na dan pridobitve dovoljenja, a najkasneje v 7 dneh	1. Radio Krka 2. Spletne strani: www.kostak.si ; www.facebook.com/kostak.si/ ; www.eposavje.com ; www.posavskiobzornik.si ; ansat-tv.si ; www.krsko.si ; www.kostanjevica.si 3. SMS obveščanje
	Obveščanje o prenehanju dovoljenja za odstopanje		
MOTENA OSKRBA	Letno poročilo o skladnosti pitne vode	Najmanj enkrat letno (najkasneje do 31. marca)	1. Posavski obzornik 2. Zadnja stran računa 3. Spletne strani: www.kostak.si ; www.krsko.si ; www.kostanjevica.si 4. Aplikacija http://www.npv.si/ (obveščanje NIJZ, ZIRS, NLZOH)
	Načrtovana vzdrževalna dela	1 dan pred prekinitvijo oskrbe	1. Spletne strani: www.kostak.si ; www.facebook.com/kostak.si/ ; www.eposavje.com ; www.posavskiobzornik.si 2. SMS obveščanje 3. Osebno obvestilo v primeru manjšega števila objektov
	Nepredvidljiva vzdrževalna dela	Čim prej	
	Prekinitve ali omejitve oskrbe s pitno vodo, ki nastopijo zaradi višje sile	Takoj, ko je to mogoče	1. Radio Krka 2. Spletne strani: www.kostak.si ; www.facebook.com/kostak.si/ ; www.eposavje.com ; www.posavskiobzornik.si ; ansat-tv.si ; www.krsko.si ; www.kostanjevica.si 3. SMS obveščanje 4. Regijski center za obveščanje 5. Osebno obvestilo v primeru manjšega števila objektov